Obec Tichonice
Tichonice 30
257 63 Trhový Štěpánov

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI

Zastupitelstvo obce Tichonice si Vás dovoluje pozvat na veřejné zasedání ve čtvrtek dne 18. června 2026 od 17,00 hod. v budově obecního úřadu v Tichonicích (bývalá škola).

Program:

Čistička odpadních vod v Tichonicích a Soušicích. Případné dotazy zodpoví zástupci stavební firmy.

V Tichonicích dne 10. 6. 2026

OBEC TICHONICE
257 63 Trhový Štěpánov
Tel.: 317 851 445
IČO: 00232831
DIČ: CZ00232831

Jaroslav Vaník
starosta obce Tichonice

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 6. 2026
Sejmuto z úřední desky dne: 19. 6. 2026

Informace pro občany

SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE

Splašková tlaková kanalizace bude dopravovat splašky od jednotlivých domů do obecní čistírny odpadních vod (ČOV). Do systému splaškové kanalizace mohou být přiváděny pouze odpadní vody z domácnosti (splašky), dešťové vody se do systému splaškové kanalizace přivádět nesmí. Domovní čerpací stanice (DČS), budou s výhodou umístěny do místa (tedy těsně vedle, před nebo za), nebo blízko místa, ve kterém je v současnosti umístěna žumpa nebo septik (do doby zprovoznění tlakové kanalizace musí být stávající žumpa či septik v provozu). Jímka či septik se potom musí od systému tlakové kanalizace odpojit a může se ponechat na pozemku např. na akumulaci dešťové vody.

Příklad umístění ve zpevněných plochách:

Příklad umístění v nezpevněných plochách:

Domovní čerpací stanice se skládá ze samonosné plastové jímky válcovitého tvaru o průměru 80, 100 nebo 150 cm, do níž budou svedeny odpadní vody z domu. V této plastové jímce bude osazeno objemové čerpadlo. Z DČS bude vedena přes pozemek nemovitosti do uličního řadu přípojka tlakové kanalizace, tedy potrubí z PE průměru 4 cm. Údaje o výšce hladiny v jímce jsou předávány do technologického rozvaděče, po dosažení odtokové hladiny budou čerpadlem splašky tlakově dopravovány do uličních řadů a dále na ČOV.

Z toho vyplývá nutnost připojení čerpadla ke zdroji elektrické energie, nejlépe třífázové (jednofázové čerpadlo je nadstandardní řešení za příplatek). Součástí instalace bude spínací skříňka se systémem řízení a signalizací provozního stavu.

Náklady na vybudování DČS a přípojky od DČS do uličního řadu tlakové kanalizace budou hrazeny z veřejného rozpočtu, tedy z dotace.

Schéma systému napojení nemovitosti do čerpací jímky

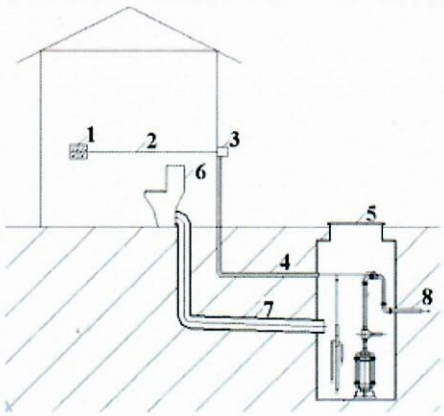

1. domovní rozvaděč
2. přívod NN pro ovládací automatiku
3. ovládací automatika, umístěna na viditelném místě s možností každodenní kontroly optické signalizace
4. chránička kabelů
5. čerpací šachta s technologií
6. WC (odpady)
7. gravitační přípojka (odpad z objektu)
8. výtlačné potrubí

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE OVLÁDACÍ AUTOMATIKY

Rozvaděč ovládací automatiky by měl být umístěn od čerpací jímky do vzdálenosti **max 5,0 m.**
Skříň ovládací automatiky je vybavena zařízením pro monitoring a řízení čerpací stanice.

Možnosti osazení rozvaděče ovládací automatiky:

1) **pro ovládací automatiku uchycenou na zdi je nutno připravit – v ceně**
- přívod NN dle bodu a) vyvedený na zdi objektu s rezervou 0,5 – 1 m v místě s možností každodenní kontroly optické signalizace (min. výška spodní hrany ovládací automatiky 60 cm nad upraveným terénem)

2) **pro ovládací automatika umístěná na stojanu je nutno připravit – v ceně**
- přívod NN dle bodu a) vyvedený s rezervou cca 2 m v místě osazení stojanu s možností každodenní kontroly optické signalizace (min. výška spodní hrany ovládací automatiky 60 cm nad upraveným terénem)

POŽADAVKY NA PŘIPRAVENOST OD MAJITELŮ NAPOJOVANÝCH NEMOVITOSTÍ

1) Před zahájením osazení domovní čerpací jímky, je potřeba zhotoviteli písemně předat údaj s požadovanou hloubkou nátoku do jímky.

2) Majitel nemovitosti si musí na své náklady před osazením technologie DČJ zajistit samostatně jištěný přívodní kabel k rozvaděči ovládací automatiky. Trasa přívodu bude provedena od stávajícího domovního rozvaděče či jiného napojovacího místa, k místu budoucího umístění rozvaděče ovládací automatiky domovní čerpací jímky.
Přívodní kabel je nutno použít **CYKY – J 5x2,5** s osazením motorovým jističem jistič **3f min. 16B/400V**.
Potřebná délka kabelu bude k vyzvednutí na OÚ Tichonice. Bližší informace budou předány v průběhu stavby.

Na přívodní kabel musí být provedená platná revize. Jinak nelze osadit čerpadlo do DČJ se zárukou.

POSTUP INSTALACE TECHNOLOGIÍ

1) Po osazení jímky naší společností a předání platné elektrorevize na přívodní kabel bude předán Váš kontakt na oddělení zabývající se montáží technologie.

2) Po pokynu investora k možnosti zahájení instalací technologií do jímek, Vás budou zástupci technologů kontaktovat pro domluvení termínu na osazení technologie DČJ.

3) Ihned po osazení technologie, bude majitel objektu seznámen s provozním návodem technologie a provede se zaškolení. O tomto je sepsán předávací protokol, ve kterém jsou uvedeny i výrobní čísla čerpadel a rozvaděče.